
115 學年度鍋軟水系統陽離子樹脂保養規格規範

1. 陽離子交換樹脂規格：600L (300L × 2 桶)

項目	屬性	項目	屬性
性質型態	琥珀色珠球	均勻係數	≤1.8
基質	苯乙烯二乙烯苯共聚物	堆積密度	790-850g/L
官能基	磺酸鹽	粒徑大小	600-800μm
離子形式	Na^+ Type	細粉含量	< 0.300mm:2.0% max
交換量	≥ 1.9 eq/L	粗粒含量	> 1.187mm:2.0% max
含水量	42-53%	耐化學性	不溶於酸或鹼和一般溶劑的稀釋液

2. 更換軟水設備控制器活塞組 (V3430 × 2 只)

• WS1.5 shown

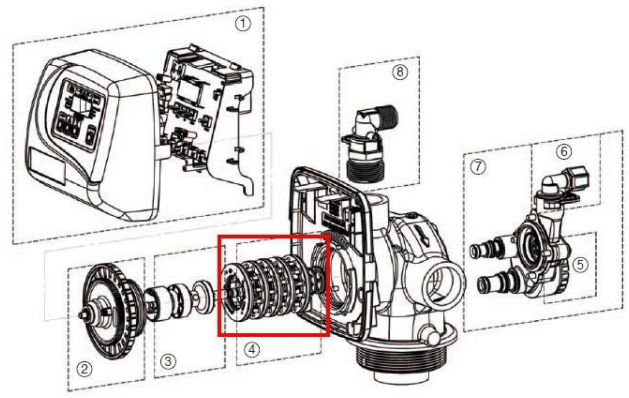

3. 濾材更換日期，廠商須於施作前最遲 3 日通知本院工務組，並同步說明所需之配合事項。
4. 更換作業前，應依規定執行斷電及設備拆卸，並確實遵守各項工安規範。
5. 濾材進貨時，包裝須有詳細出廠明細，或另檢附原廠檢驗報告，並由本院確認規格後始得施作。
6. 作業完成後，須進行設備復原及環境清潔，並負責清運過程中產生之廢棄物。
7. 若設備在作業過程中因廠商操作不當而損壞、無法復原，廠商應負責修復或更換。
8. 若因設備老舊自然磨損或功能衰退而無法復原，廠商須提出證明文件，經本院確認後方可處理。
9. 廠商需提供保養過程紀錄，各作業項目之前、中、後相片各不少於 2 張。
10. 本案排定於 116 年 1 月至 2 月間進行，並經總務室工務組同意。